
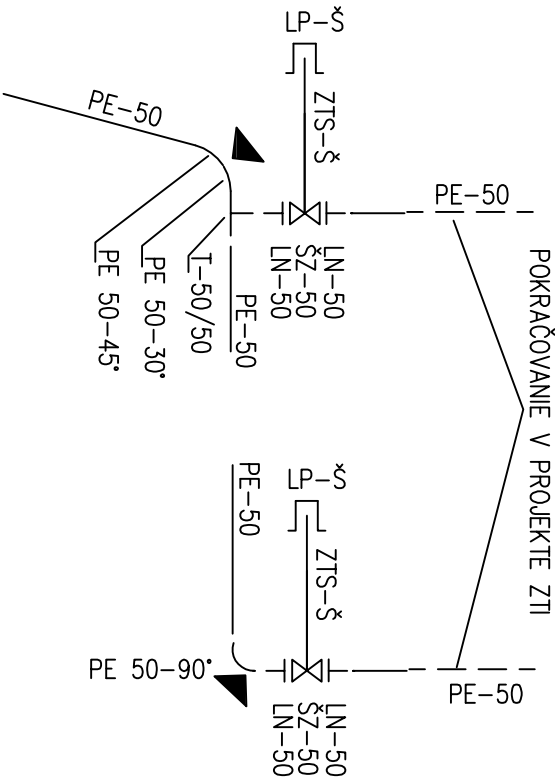


MONTÁŽNA SCHÉMA

VODOVODNÁ PRÍPOJKA A3V
DN/ID50–HDPE–25,0 M

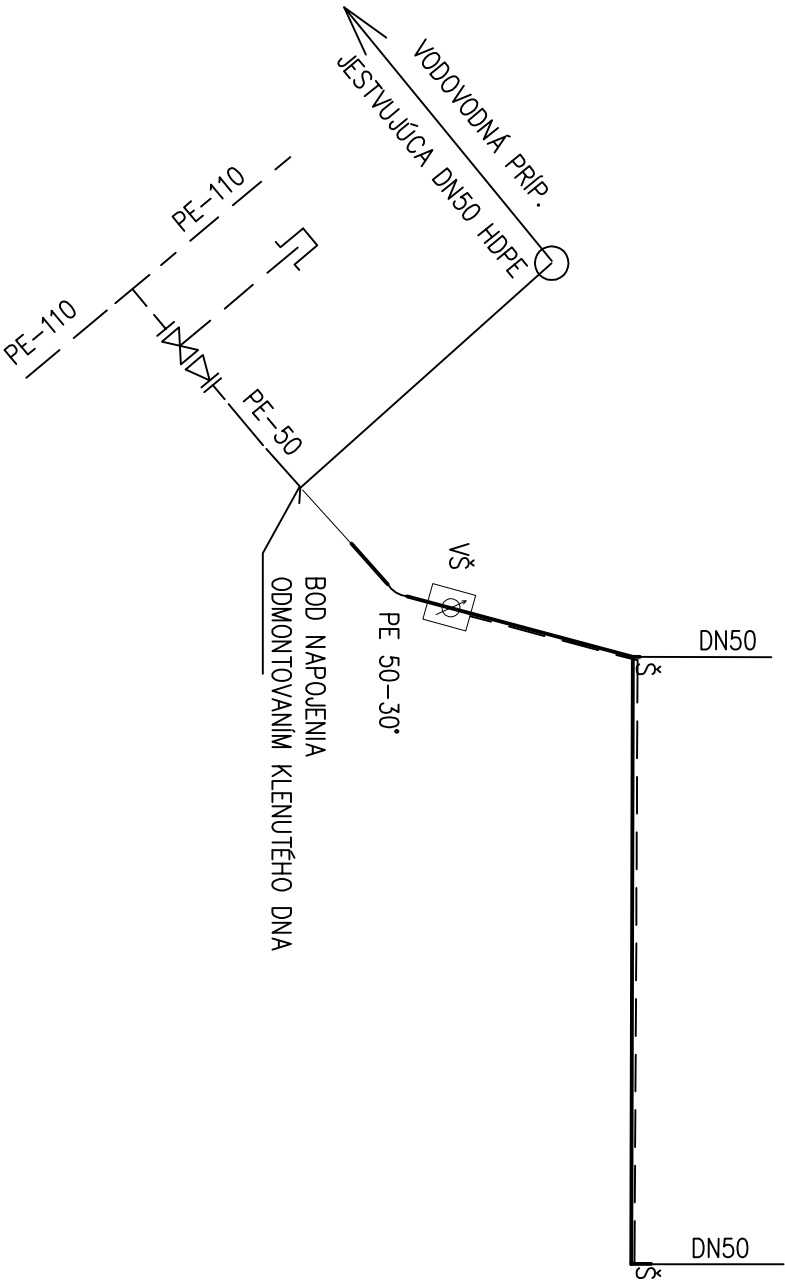

VÝPIS MATERIÁLU - POTRUBIE A ARMATÚRY PN10 (1,0 MPa)

OZNAČENIE	POPIS	M.J.	MNOŽSTVO
PE-50	VODOVODNÉ TLAKOVÉ POTRUBIE HDPE, PE100, DN/ID50, PN10	M	25,0
T-50/50	”T” KUS Z HDPE, PE100, DN/ID50/50, PN10	KUS	1
PE 50-30'	KOLENO Z HDPE, PE100, DN/ID50, UHOL 30°, PN10	KUS	1
PE 50-45'	KOLENO Z HDPE, PE100, DN/ID50, UHOL 45°, PN10	KUS	1
PE 50-90'	KOLENO Z HDPE, PE100, DN/ID50, UHOL 90°, PN10	KUS	1
LN-50	LEMOVÝ NÁKRUŽOK HDPE, PE100, DN/ID50, PN10 + PREVLIEČNA PRÍRUBA DN50, PN10	KUS	4
Š-50	ŠÚPATKO VODÁRENSKÉ DO ZEME, DN50, PN1,0 MPa	KUS	2
ZTS-Š	ZEMNÁ TELESKOPICKÁ SÚPRAVA – ŠÚPATKOVÁ	KUS	2
LP-Š	LITINOVÝ POKLOP – ŠÚPATKOVÝ	KUS	2
ID. VODIČ	IDENTIFIKAČNÝ VODIČ, CY 4,0 mm2, S IZOLÁCIOU DO ZEME	M	21,60
FÓLIA	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA BIELEJ FARBY, ŠÍRKA 30 CM	M	21,60
▲	BETÓNOVÝ ZAIŠŤOVACÍ BLOK	KUS	2

VYPRACOVAL:	ING. B. HALTMANOVÁ	STAVBA: SABINOV – 16BJ NAJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 UL. MLYNSKÁ	STAVOPROJEKT s.r.o.	
PROJEKTANT:	ING. B. HALTMANOVÁ	OBJEKT: SO 04 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA	Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. B. HALTMANOVÁ	ČASŤ: E – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	DÁTUM: 09/2017	FORMÁT: 2x44
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. J. KRÁSNÁ	DIEL: WD – VONKAŠÍ VODOVOD	STUPEŇ: R	ZAK. Č.: 17091
OBSAH: MONTÁŽNA SCHÉMA			KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 5
			MIERKA: –	

POZNÁMKA:
VODOMERNA ZOSTAVA VO VODOMERNEJ ŠACHTE VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES.